

PROJE ADI VE KREDİ NO: Sürdürülebilir Şehirdier Projesi II Ek Finansman / P170612

Teklif Öncesi Toplantı Tarihi: 03.02.2026
Teklif Açılış Tarihi: 18.02.2026

SÖZLEŞME ADI VE RFB REFERANS NO: KOVANCILAR (ELAZIĞ) GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) PROJESİ
TASARIMI, TEDARİKİ VE KURULUMU / KOVANCILAR-W1

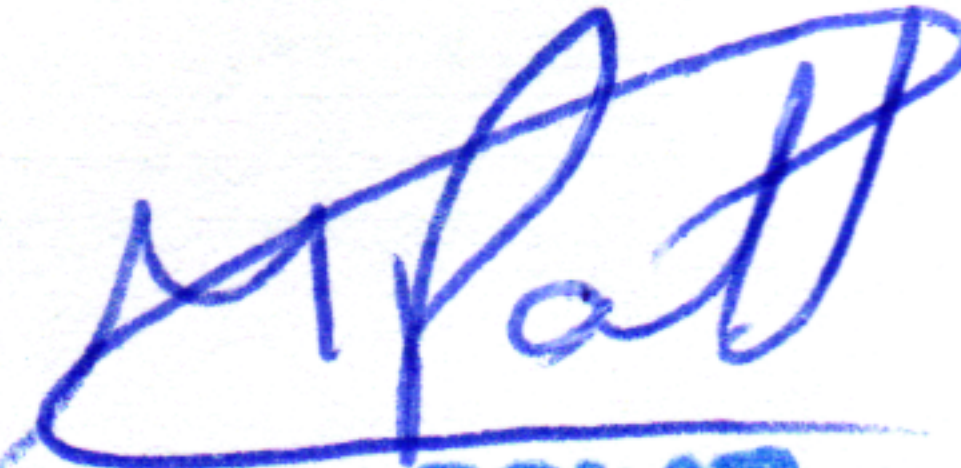
TST 7.1 Son Soru Sorma Tarihi: 04.02.2026

SORU VE AÇIKLAMA TALEPLERİNE YANITLAR NO:1

#	Soru	Yanıt	İLBANK	Zeyilname gerekli mi:
1	Zemin etüt projesi mevcut mudur?	Zemin etüt raporu mevcuttur. Tüm istekli olabilecekler ile işbu soru&cevap dokümanı ekinde paylaşılmaktadır. Bakınız Ek-1 Zemin Etüt Raporu		Hayır
2	Paylaşılan evraklar arasında statik projesi bulunmadığından sahada çakma mı yoksa rok mu uygulanmış bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz.?	Mevcut statik proje ve statik proje raporu, ihale dokümanını alan tüm istekli olabilecekler ile işbu soru&cevap dokümanı ekinde paylaşılmaktadır. Bakınız Ek-2 Statik Projeler		Hayır
3	Projede GES TR binası, Kovancılar GES DM ve Yeni İsmet Paşa Park DM binası sıfırdan yapılacaktır şeklinde proje çizilmiş. Çağrı mektubunda Yeni İsmet Paşa Park DM ve Kovancılar GES DM için dağıtım şirketinin 2021-2022 yatırım planları arasında olduğu yazılmış. Proje 2020 yılına çizildiğinden dolayı bu iki DM binası yapılmış mı yoksa hala yatırım planları arasında mı? Konu hakkında bilgi verebilir misiniz.?	GES DM 2021 Yılında TOKİ tarafından yapılmış olup söz konusu DM İsmetpaşa mahallesi 5165 Ada 1 parsel üzerinde mevcuttur. DM halihazırda devrededir.		Hayır
4	Paylaşılan evraklar arasında olan Çevre ve Sosyal yönetim planı içerisinde" FIRAT EDAŞ ve Elazığ Belediyesi tarafından verilen izinler doğrultusunda 160 m mesafede bulunan Ferrokrom TMDen beslenen İsmetpaşa DM Fatih Mahallesi çıkışında bulunan TOKİ tarafından tesis edilecek olan Dağıtım Merkezindeki Kesicili Çıkış Hücresine, yer altı nakil hattı yapılarak bağlanacaktır. Bunula ilgili izinler alınmıştır. Söz konusu arazi, enerji nakil hattı ve ulaşım yolları tahsisli hazine arazisi olup kamulaştırma işlemine gerek olmayacaktır." bir ibare bulunmakta, bu ibareye istinaden Yeni İsmet Paşa Park DM binasının yapıldığı ve Kovancılar GES DM'nin, Yeni İsmet Paşa Park DM binasının önce olduğu için bu DM'nin olduğu kanaatine varılıyor.	İlgili izinler mevcut olup, GES DM 2021 yılında TOKİ tarafından inşa edilmiştir. Söz konusu dağıtım merkezi, İsmetpaşa Mahallesi 5165 ada 1 parsel üzerinde yer almakta olup halihazırda devrededir.		Hayır
5	Proje de sıralama Yeni İsmet Paşa Park DM sonra Kovancılar GES DM sonrası Kovancılar GES TR binası geliyor ama bağlantı anlaşması ve Çevre ve Sosyal yönetim planı sıralamasına göre Kovancılar GES DM sonra Yeni İsmet Paşa Park DM geliyor bu bağlamda her DM binasının da olduğu varsayılıyor. Geriye sadece Kovancılar GES TR binası 160mt yer altı ve giriş hücresi kalıyor. Bu konu hakkında açıklayıcı bilgi talep ediyoruz.	Kovancılar GES DM, 2021 yılında TOKİ tarafından inşa edilmiştir. Söz konusu dağıtım merkezi İsmetpaşa Mahallesi 5165 ada 1 parsel üzerinde yer almakta olup hâlihazırda devrededir. Yeni İsmet Paşa Park DM ve Kovancılar GES DM tesisleri mevcut ve işletmededir. Dokümanlarda yer alan sıralama farklılıkları uygulamayı etkilememektedir. İş kapsamında yapılacak imalatlar Kovancılar GES TR binası, yaklaşık 160 m yer altı kablo hattı ve bağlantı için gerekli giriş hücresidir.	Bağlantı anlaşması esastır. Projenin güncellenmesi ve ilgili kurum onaylarının alınması Yüklenicinin sorumluluğundadır.	Hayır
6	Paylaşılan evraklarda bulunan çağrı mektubu, projenin dwg. çizimi ve Çevre ve Sosyal yönetim planı uyumsuzluğu projenin doğru bir maliyet çalışmasını engelliyor. Bu sebepten şeffaf bir açıklama bekliyoruz.	İhale dokümanında yer alan çağrı mektubuna ilişkin olarak, söz konusu dokümanın 02.03.2021 tarihli revizyonunun bulunduğu; ancak ihale dokümanı kapsamında bu revize versiyona yer verilmediği görülmüştür. Revize edilmiş çağrı mektubu ihale dokümanını alan tüm istekli olabilecekler ile işbu soru&cevap dokümanı ekinde paylaşılmaktadır. Bakınız Ek-3 Revize Çağrı Mektubu		Hayır
7	Projede bahsedilen 395 W gücündeki panellerin, piyasada 1408 adet olacak şekilde temin edilmesi mümkün değildir. Bu panel adedi, piyasada bulunan standart ürünlerden ziyade özel üretime dahil edilen bir miktarı ifade etmektedir. Bu durumun proje kapsamında yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.	İhale dokümanında yer alan Tasarım, Tedarik ve Kurulum dosyasının 5.7 ve 5.35 maddeleri uyarınca, şartnamede belirtilen teknik özelliklere uygun FV paneller kullanılarak onaylı projelerde öngörülen kurulu güç tesis edilecek olup, gerekli proje revizyonları ve kurum onaylarına ilişkin tüm işlemler ile bunlara ait giderler yüklenici tarafından karşılanacak ve bu kapsamda yükleniciye ilave ödeme yapılmayacaktır.	B-Özel Teknik Şartname / 1. Tasarımın Güncellenmesi maddesinde " <u>Teknik şartnamede tanımlanan minimum panel gücünü(575 W) sağlayacak şekilde ve Tablo 1'de yer alan kurulu gücünden düşük olmayacak şekilde, gerekli tüm proje revizyonu (panel revizyonu) yapılacaktır.</u> " Açıklaması uyarınca Yüklenici ; Proje Müdürü ve İdarece uygun görülmesinin ardından çağrı mektubunda belirtilen güce ve şartnameye uygun olarak projeleri güncelleyecektir.	Hayır
8	İkinci olarak, ilgili projede statik bir proje bulunmaması sebebiyle çelik konstrüksiyon hesaplamaları yapılırken sorun yaşamaktayız. Statik proje gereği, sistemin strüktürel dizilimi (sitrik dizilim) projede net olarak görünmemekte olup, bu hususlar doğrudan statik projeye dayalı olarak belirlenmektedir.Bu kapsamda, çağrı mektubu revize edilmiş ise (elimizdeki mektup 2020 tarihli olup uyuşmamaktadır), güncel çağrı mektubunun statik proje ile birlikte tarafımıza bu e-posta adresi üzerinden iletilmesini rica ederiz.	Revize edilmiş çağrı mektubu ve statik projeler mevcuttur. Tüm istekli olabilecekler ile işbu soru&cevap dokümanı ekinde paylaşılmaktadır. Bakınız Ek-3 Revize Çağrı Mektubu Bakınız Ek-1 Statik Projeler		Hayır

Ekler

Ek-1 Zemin Etüt Raporu
Ek-2 Statik Projeler
Ek-3 Revize Çağrı Mektubu


Mehmet POLAT
Fen İşleri Müdür V.